

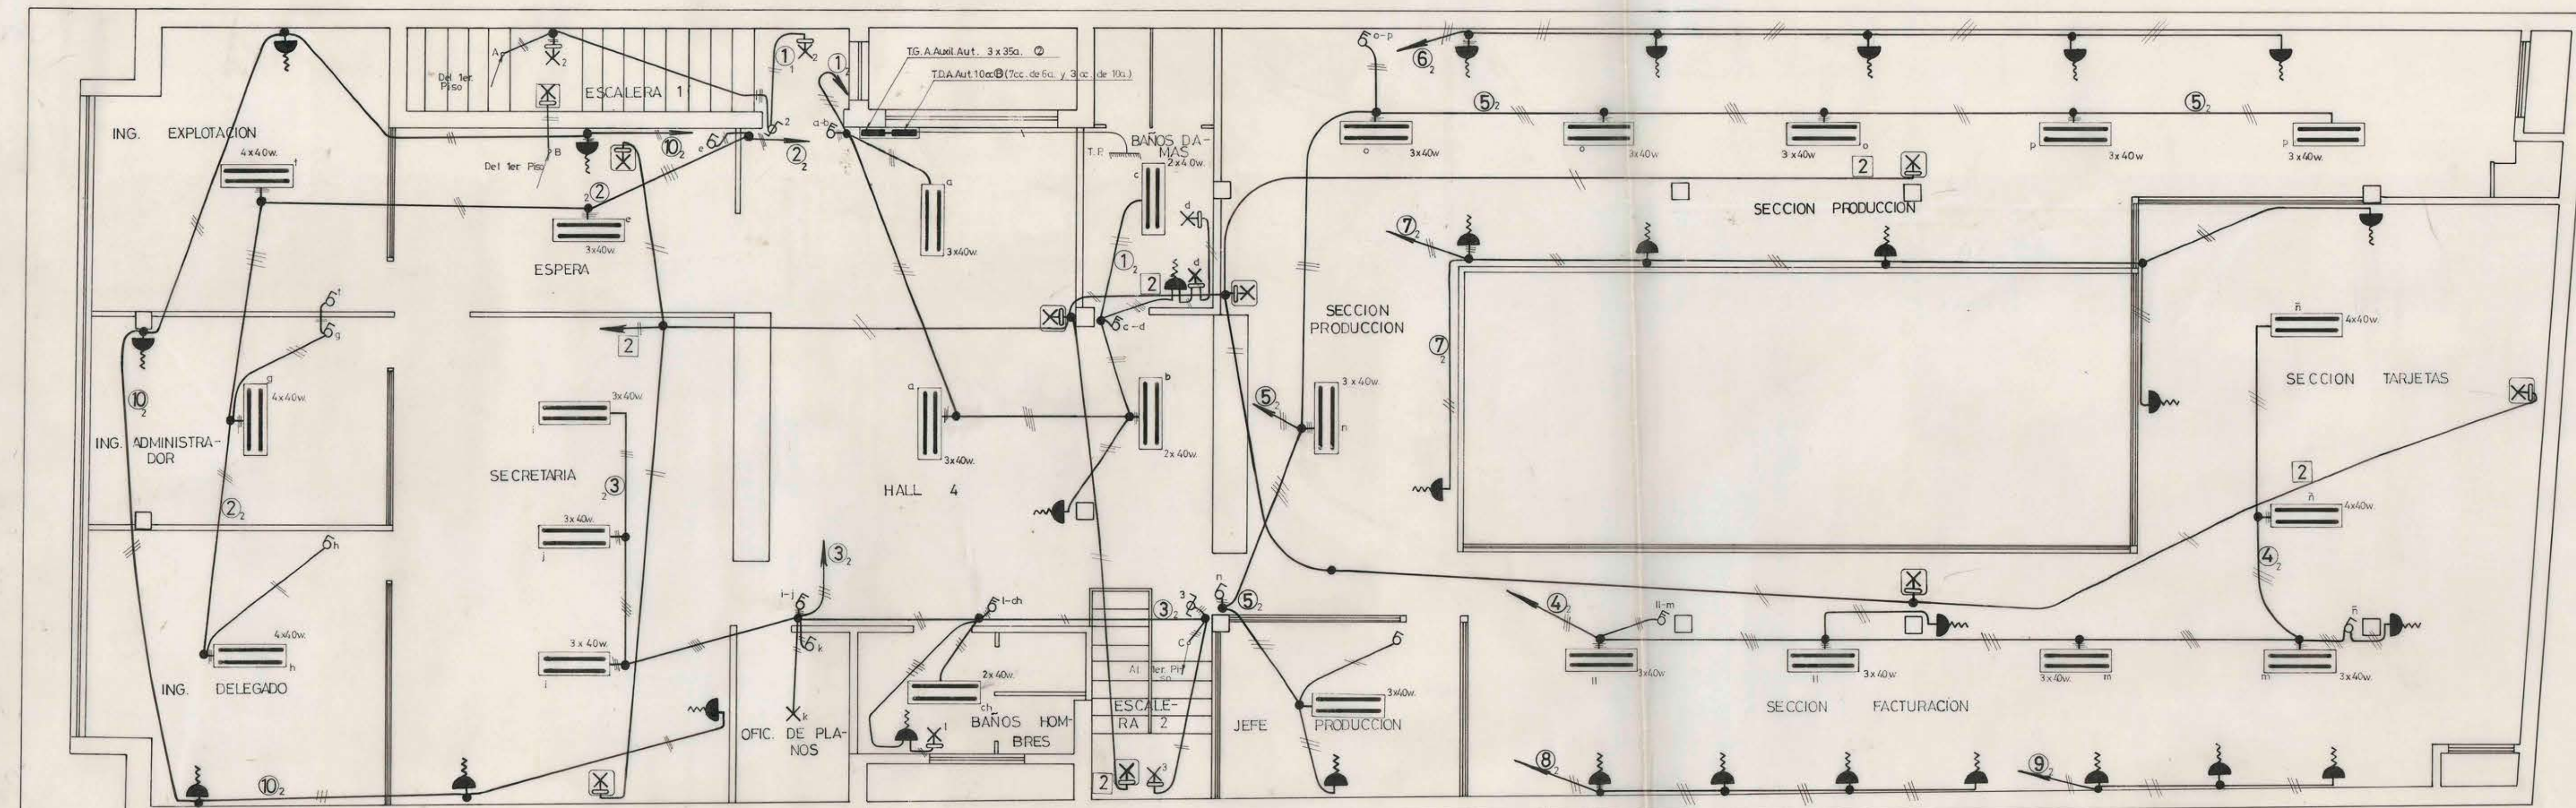


ESQUEMA

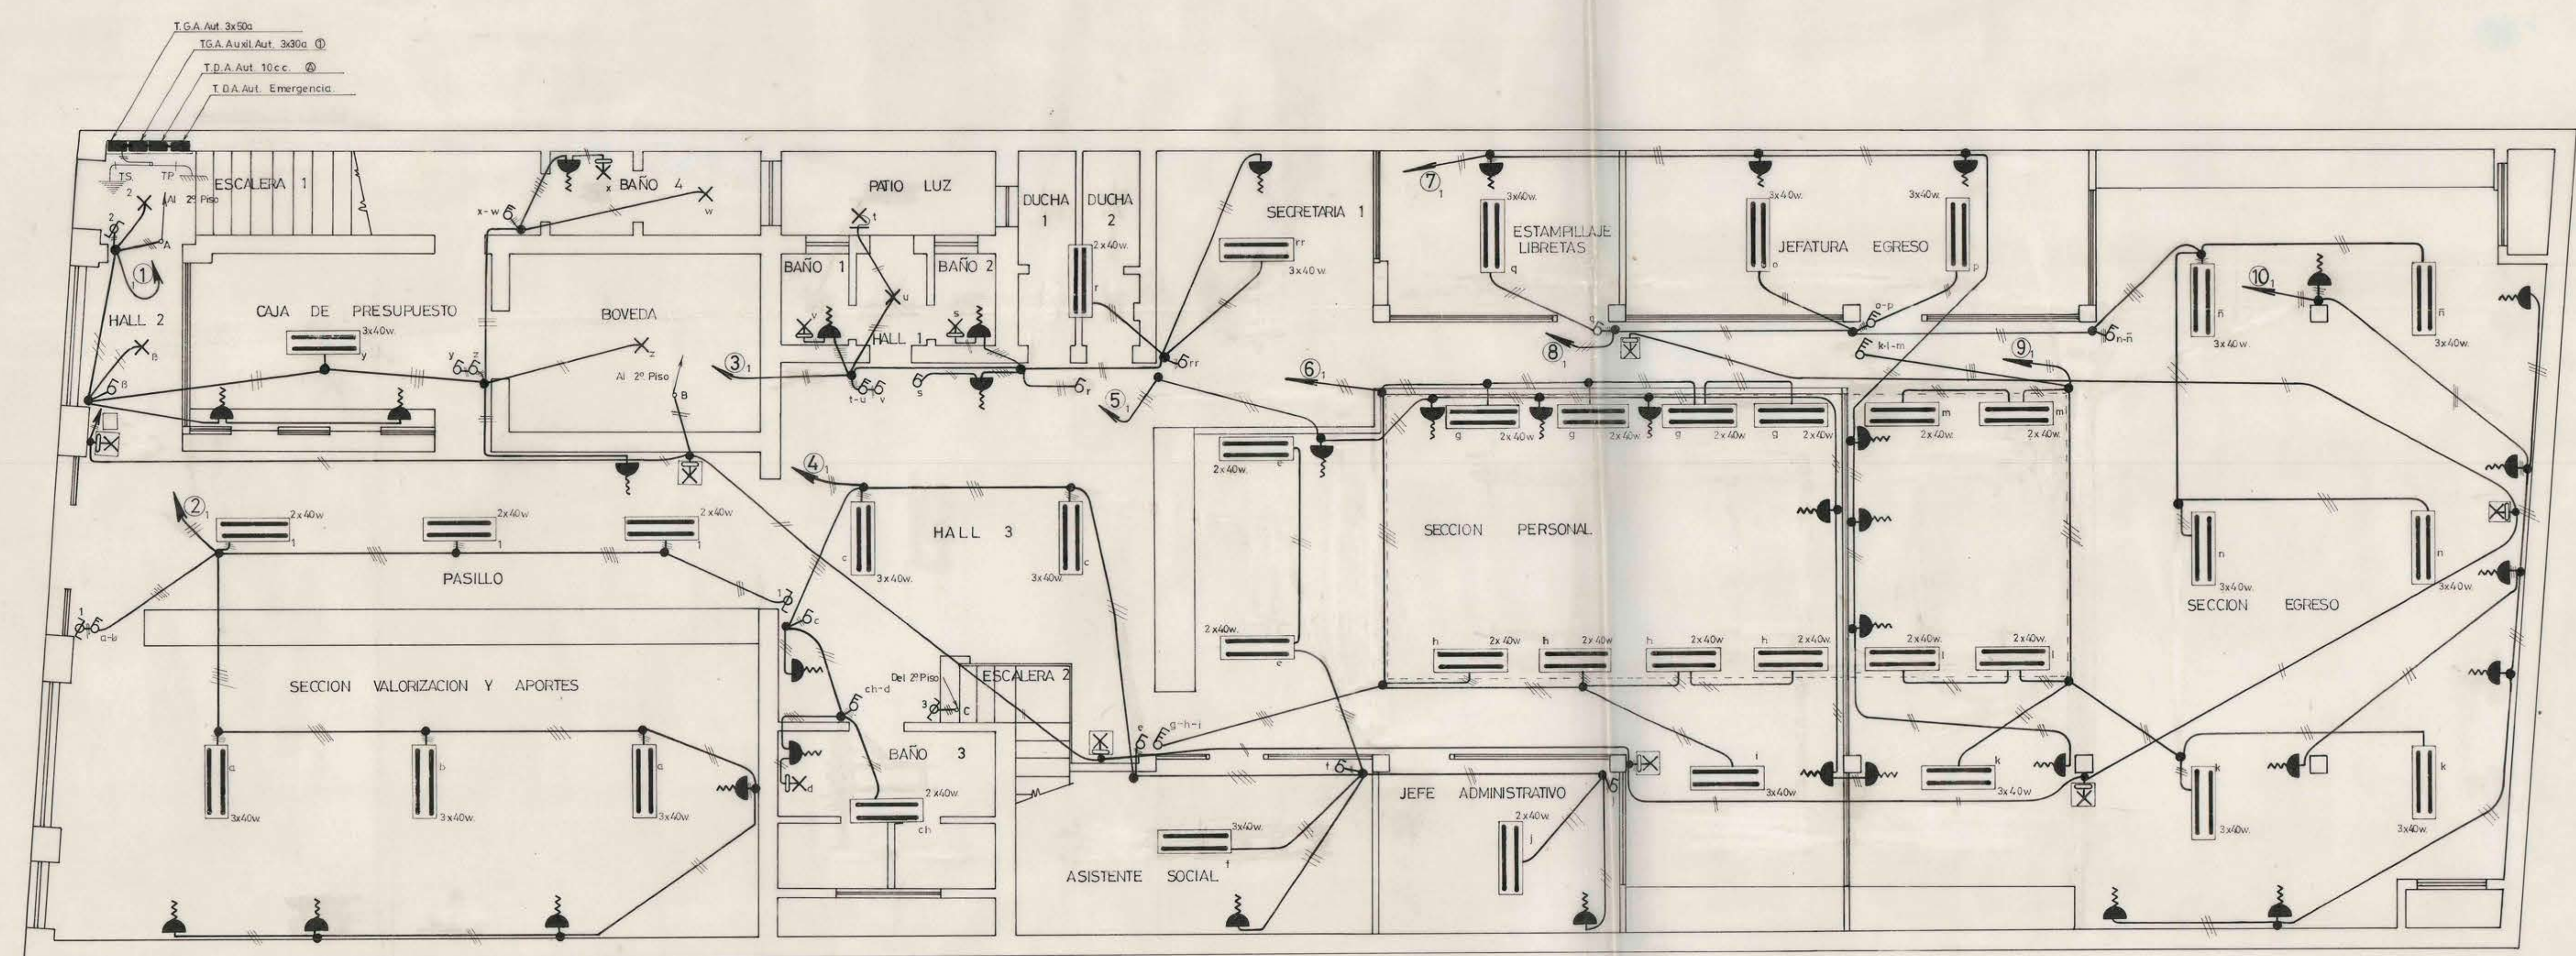

2º PISO

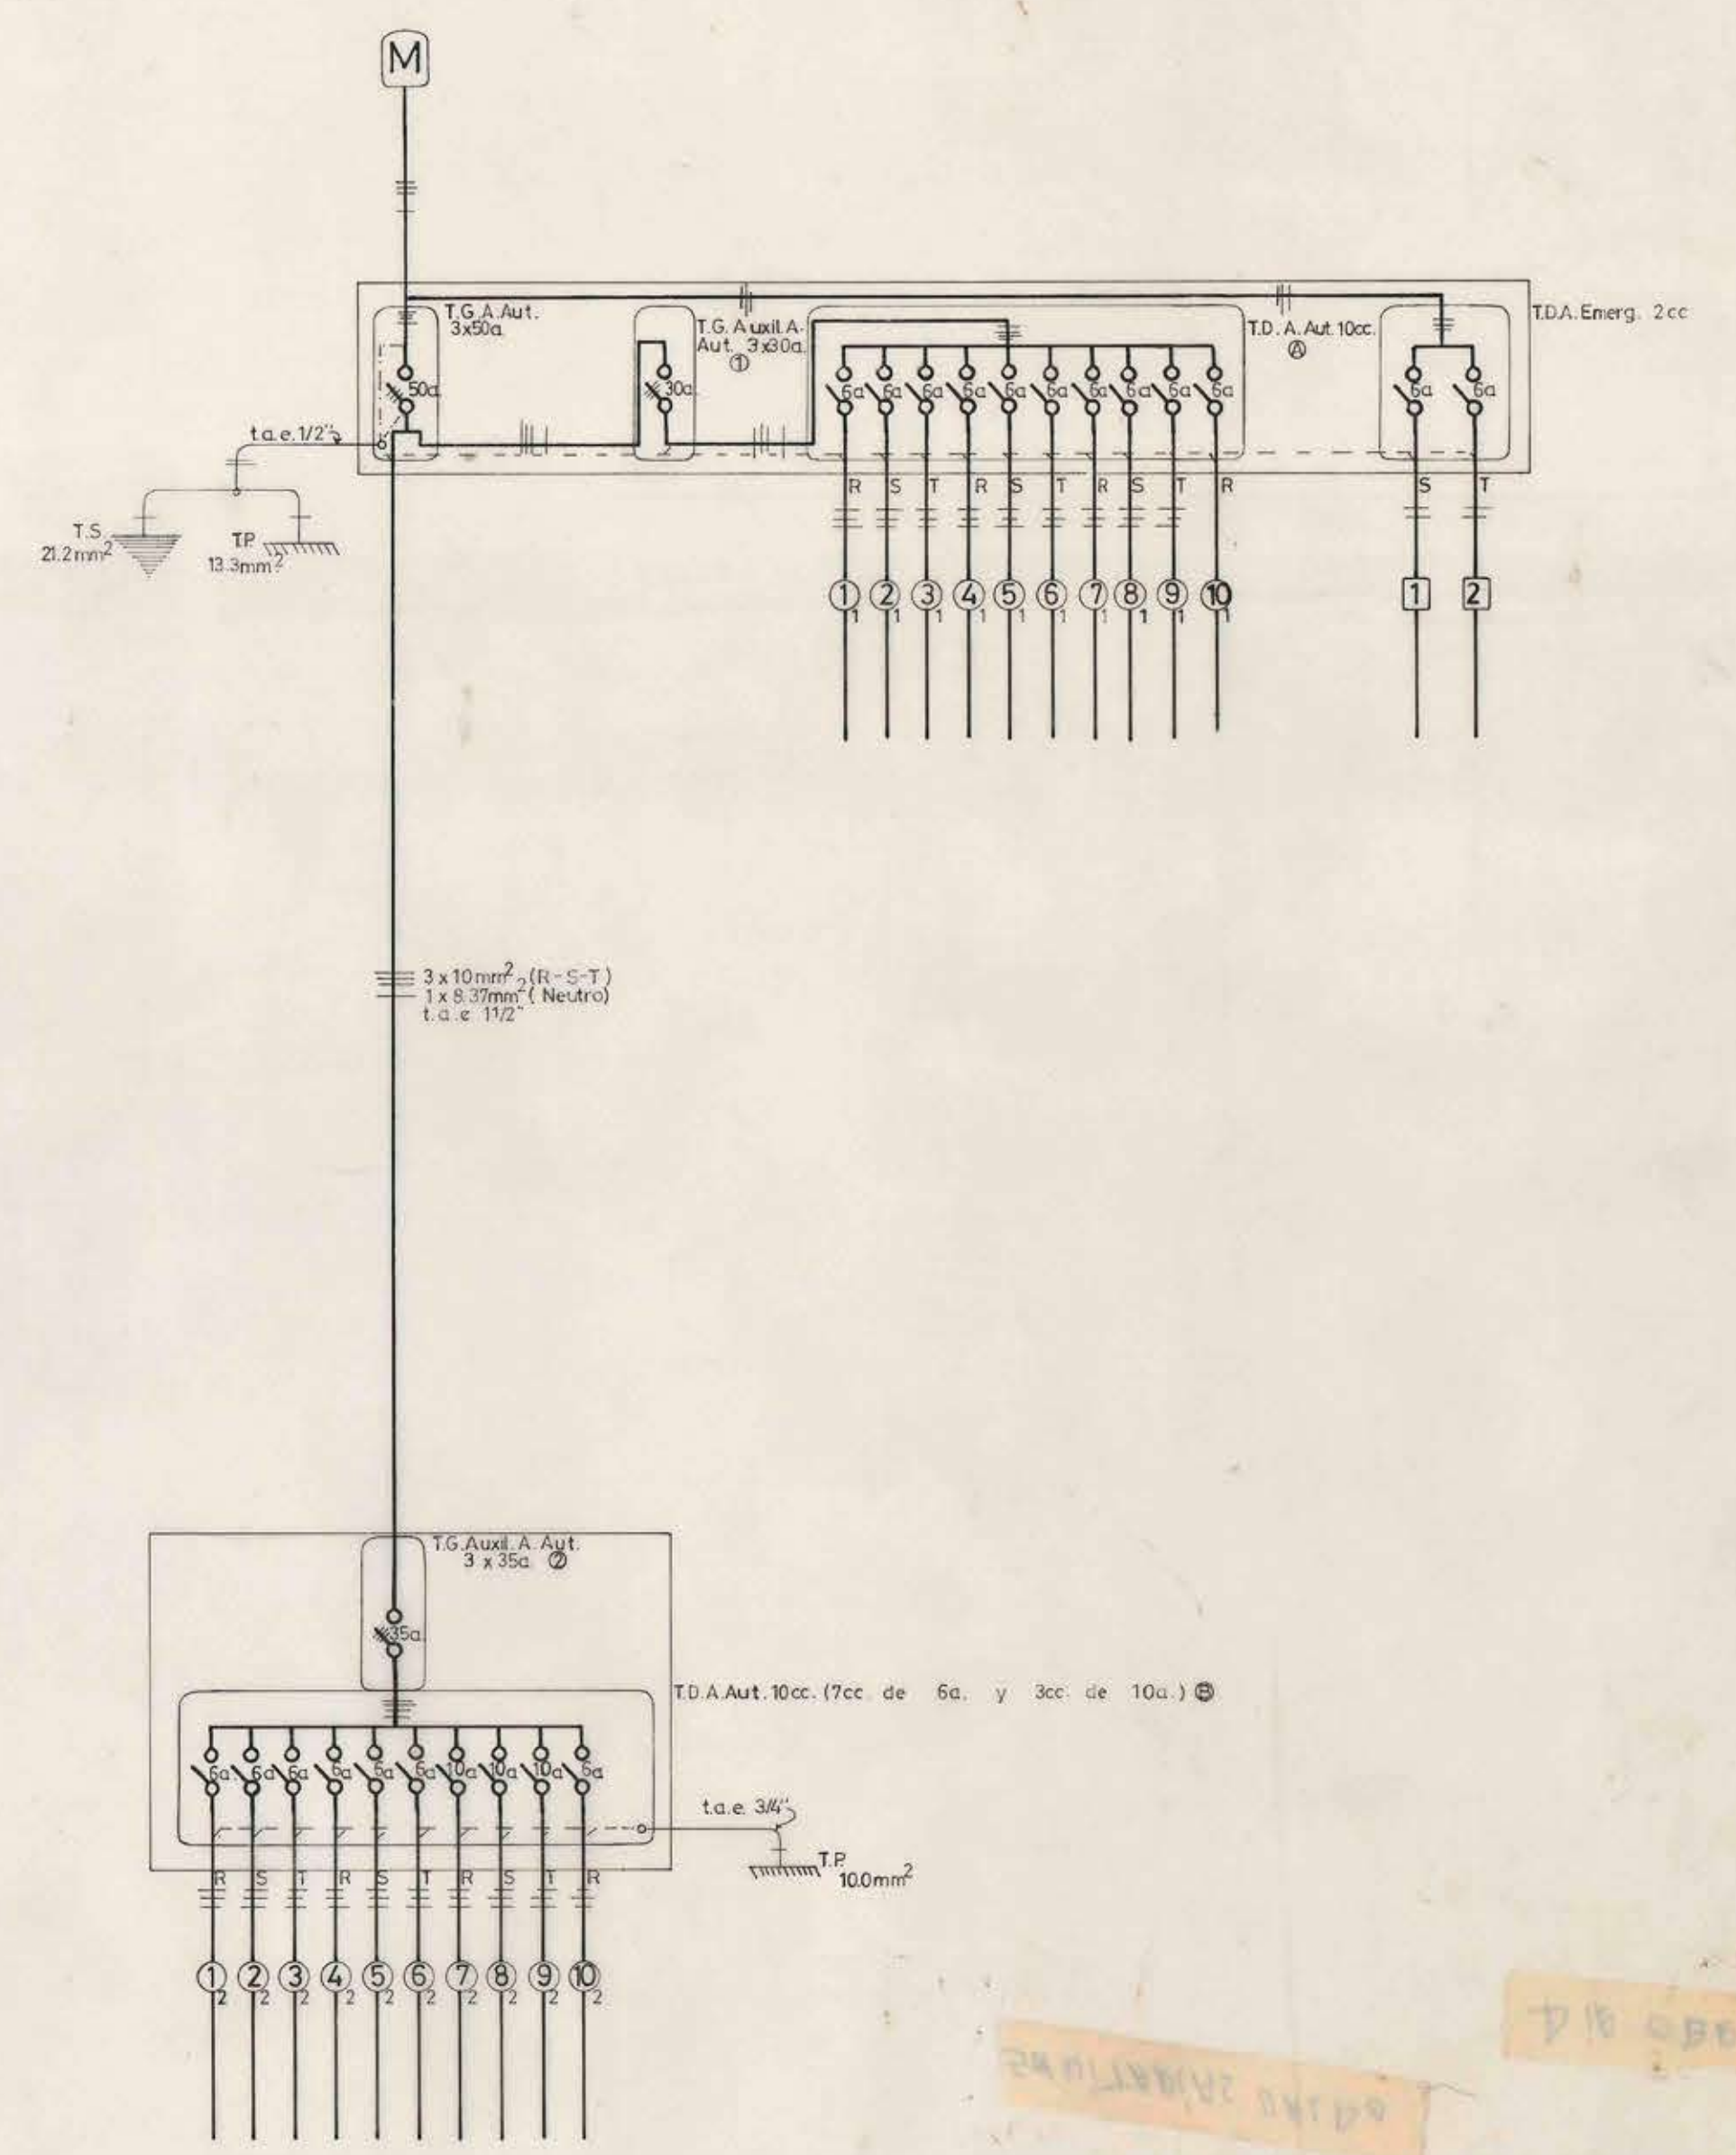

1er. PISO


NOTAS GENERALES

- 1-CANAL EN T.A.E. 5/8"
- 2-CONDUCT. TIPO "T"
- 3-CODIGO DE COLORES.
- 4-APLIQUES EXTERIORES TIPO INTEMPERIE
- 5-T.PROT. Y T.SERV. CONECTADAS A LA RED DE AGUA POTABLE.
- 6-POTENCIA:
0.06kw P.LAMPARAS.
0.10kw ENCHUFES
0.25kw " DE CIRCUITOS 7-8 y 9.
0.10-0.15-0.20kw EQUIP. FLUORESC. (2x40w-3x40w y 4x40w). CON BALLAST COMPENSADO FP=0.95.
- 7-SECCION:
10mm² LIN. DE DERIVACION
15mm² LIN. DE DISTRIBUCION Y T. DE PROTECCION.
25mm² LIN. DE DISTRIB. Y DERIVAC. DE CIRCUITOS 7-8 y 9, (FASE Y NEUTRO).

TDA Aut. Emergencia 2cc. — fase y neutro 220V. T.G.A. Aut. 3x50a. — T.G. Auxil. Aut. 3x30a. ①. — T.D.A. Aut. 10cc. ②. — 3 fases y neutro									
Nº CC.	PLAMP.	ENCH.	TOT.	POT. Kw.	FASE	INT.	UBICACION		
1	8	—	8	0.48	F y N	6a	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
2	8	—	8	0.48	F y N	6a	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
TOT.	16	—	16	0.96kw	F y N	12a	1º y 2º PISO		

T.G.A. Aut. 3x50a. — T.G. Auxil. Aut. 3x30a. ①. — T.D.A. Aut. 10cc. ②. — 3 fases y neutro									
Nº CC.	PLAMP.	ENCH.	TOT.	POT. Kw.	FASE	INT.	UBICACION		
1	7	—	7	0.97	R	6a	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
2	—	3	3	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
3	—	1	1	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
4	1	4	3	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
5	—	—	—	7	0.70	S	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
6	—	8	1	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
7	—	—	—	7	0.70	R	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
8	—	—	—	7	0.70	S	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
9	—	4	3	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
10	—	—	—	8	0.80	R	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
TOT.	12	20	19	—	—	38	1er. PISO 3x220V		

T.G. Auxil. A. Aut. 3x35a. ②. — T.D.A. Aut. 10cc. ③. (7cc de 6a. y 3cc de 10a.) 3fases y neutro									
Nº CC.	PLAMP.	ENCH.	TOT.	POT. Kw.	FASE	INT.	UBICACION		
1	2	—	2	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
2	—	2	2	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
3	3	1	3	—	—	—	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
4	—	—	—	4	0.75	S	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
5	—	—	—	4	0.75	R	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
6	—	—	—	1	0.15	S	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
7	—	—	—	6	0.60	T	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
8	—	—	—	6	0.60	R	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
9	—	—	—	4	0.40	S	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
10	—	—	—	3	0.75	T	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
11	—	—	—	6	0.60	R	HALL 2-PASILLO-ESCALERA 1-HALL 3-SECRETARIA-SECCION PRODUCCION-SECCION FACTURACION-SECCION TARJETAS		
TOT.	5	3	17	5	31	61	2º PISO 3x220V		

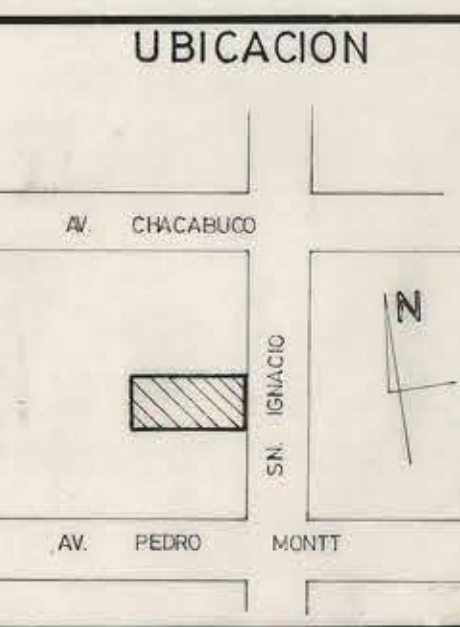

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS ELECTRICOS, DE GAS Y TELECOMUNICACIONES

APROBADO

Proyecto N° 146-1955

La ejecución de las instalaciones eléctricas en este proyecto deberá ser dirigida por un técnico calificado en esta materia, quien será el único responsable ante esta Superintendencia.

FECHA: 14/10/55

FIRMA: [Firma]

INST. ELECTRICA INT. DE ALUMB. DE OFICINAS DE LA "D.O.S"

UBICACION - Sn Ignacio 348

COMUNA - Valpo.

PROPIETARIO

NOMBRE - (D.O.S.) Fisco

DOMICILIO - Sn. Ignacio 348

COMUNA - Valpo.

INST. AUT.

NOMBRE - Enrique Olivares

DOMICILIO - Salvador Vespago 578

COMUNA - Vito del Mar

Nº INSC - 9247

Nº COLEGIO -

FIRMA: [Firma]