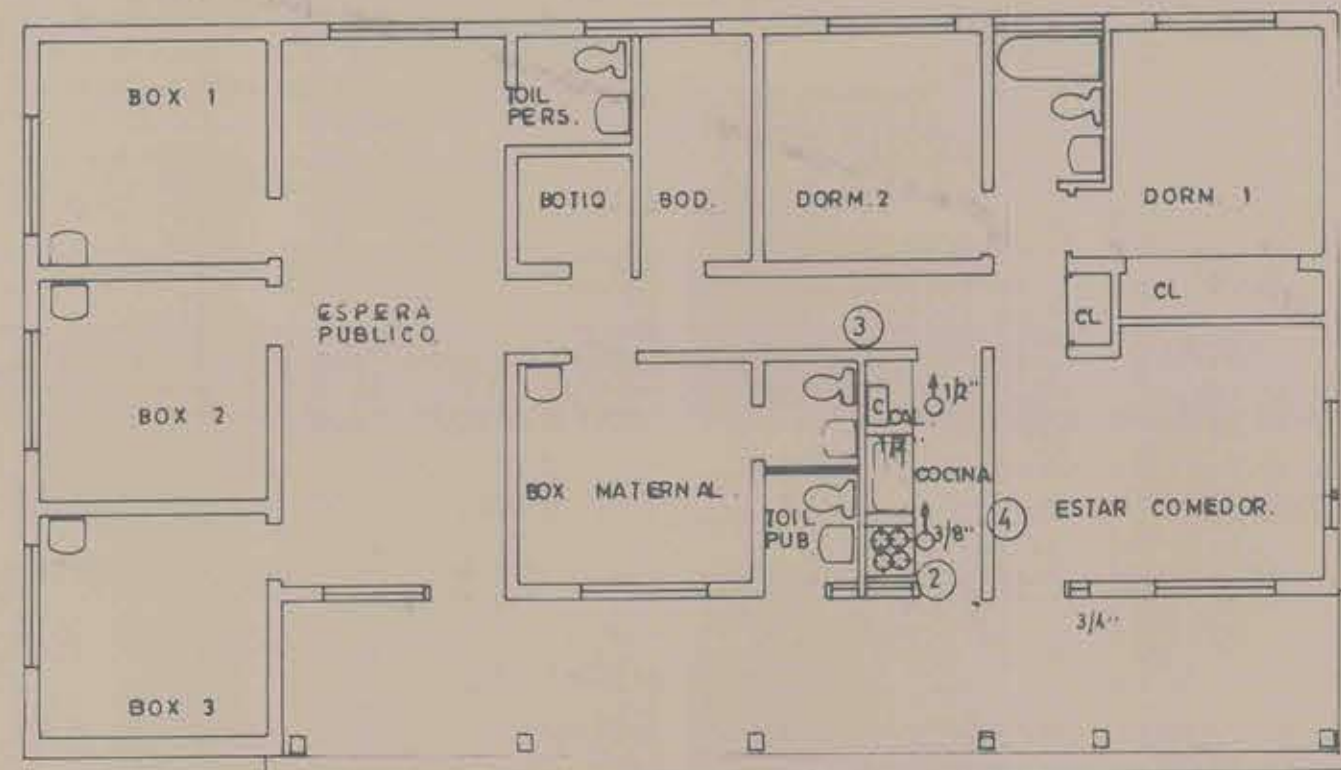


PLANO INDICATIVO
PRELIMINAR

SIMBOLOGIA

CAÑERIA CU.EMB. EN LOSA

CAÑERIA CU. BAJO TIERRA

CALEFON

POSTA PARA SECTORES QUE NO NECESITAN
CALEFACTORES...

CALCULO RED DE G.L. FORMULA DE POLE MODIFICADA					
TRAMO	PI Mcal/h	L m	ϕ pulg.	H Pa	H _o Pa
1-2	28,5	12,50	3/4"	38	38
2-3	20,0	4,70	1/2"	4,0	78
2-4	8,5	1,20	3/8"	5,0	43

NOTA

TODO PROYECTO DEBE SER PRECEDIDO POR EL DOCUMENTO DENOMINADO "INFORMACIONES PREVIAS" O INFORMACION TECNICAS DE SUMINISTRO PARA NUEVA INSTALACION DE GAS. EL DOCUMENTO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DEBERA SER SOLICITADO A ALGUNAS DE LAS EMPRESAS DE GAS DE LA REGION (RESOLUCION EXENTA SEG. N° 767/82-NSEG. 13.6.82).

ANTE PROYECTO. (ZONAS TEMPLADAS)

OBSERVACIONES	MINISTERIO DE SALUD DEPARTAMENTO DE RECURSOS FISICOS		LAMINA N°	POTENCIA INSTALADA		INSTALACION INT DE G.L.		UBICACION	
	OBRA CONSULTORIO RURAL - ALBAÑILERIA			1 COCINA 8,5 Mcal/h.		COMUNA DE			
	CONTENIDO LAMINA: PLANTA GENERAL			1 CALEFON 20,0 " "					
				TOTAL 28,5 Mcal/h.					
	1	ARQTO. REVISOR			PROPIETARIO	INSTALADOR			
	2								
	3	APROBACION							
ESCALA:	4								
1: 100	5	DIBUJO							
FECHA: ABRIL 1983	MODIFICACIONES:	ANDRES CERDA T.							
								REFERENCIA	INGRESO
								FECHA	TIPO: