


4-30-21-

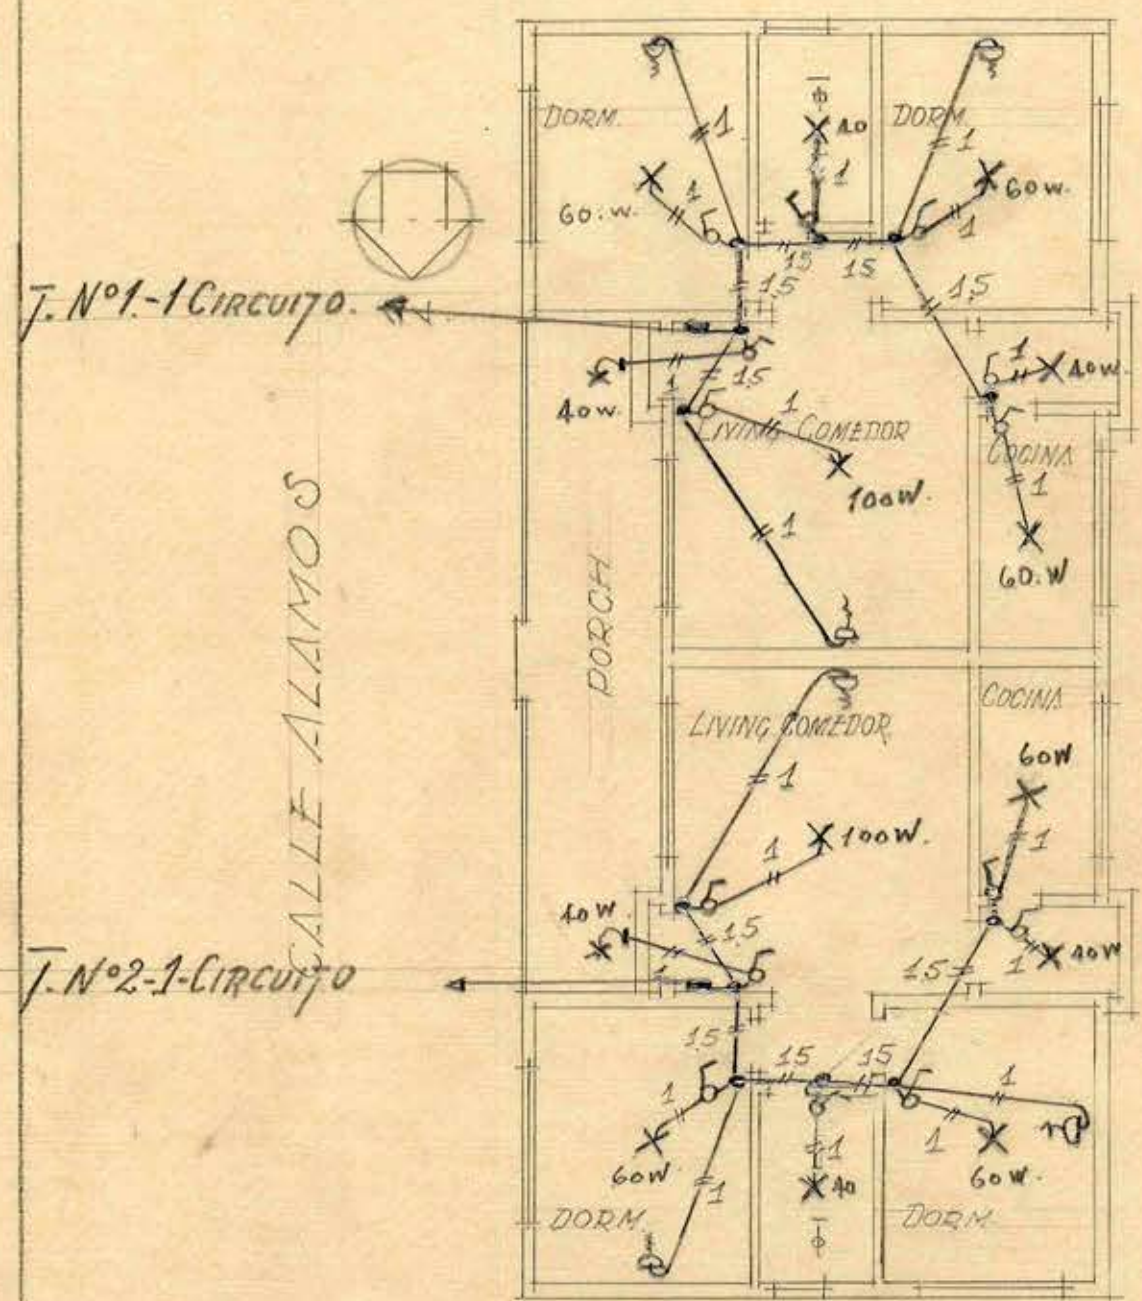

TABLERO N°1 DE 1 CIRCUITO LUZ.

N°	CENTROS	PORT.	ENCHUFES	TOTALES	POTENCIA EN WATT
1.	7.		3.	10.	580
TOTAL	7.		3.	10.	580

TABLERO N°2° DE 1 CIRCUITO LUZ.

1	7		3	10	580
TOTAL	7.		3	10	580.

Estas instalaciones se ejecutarán en tubería de acero o cobre de 5/8 embutido.

D.G.O.P. DPTO. ARQUITECTURA - CASAS PARA CUIDADORES DE LAS ESCUELAS N° 146 - 181 - CALLE ALAMOS S/N. STGO.

V°B. *[Signature]* PROYECTO *[Signature]* DIBUJO *[Signature]* E.C. 1.100.