
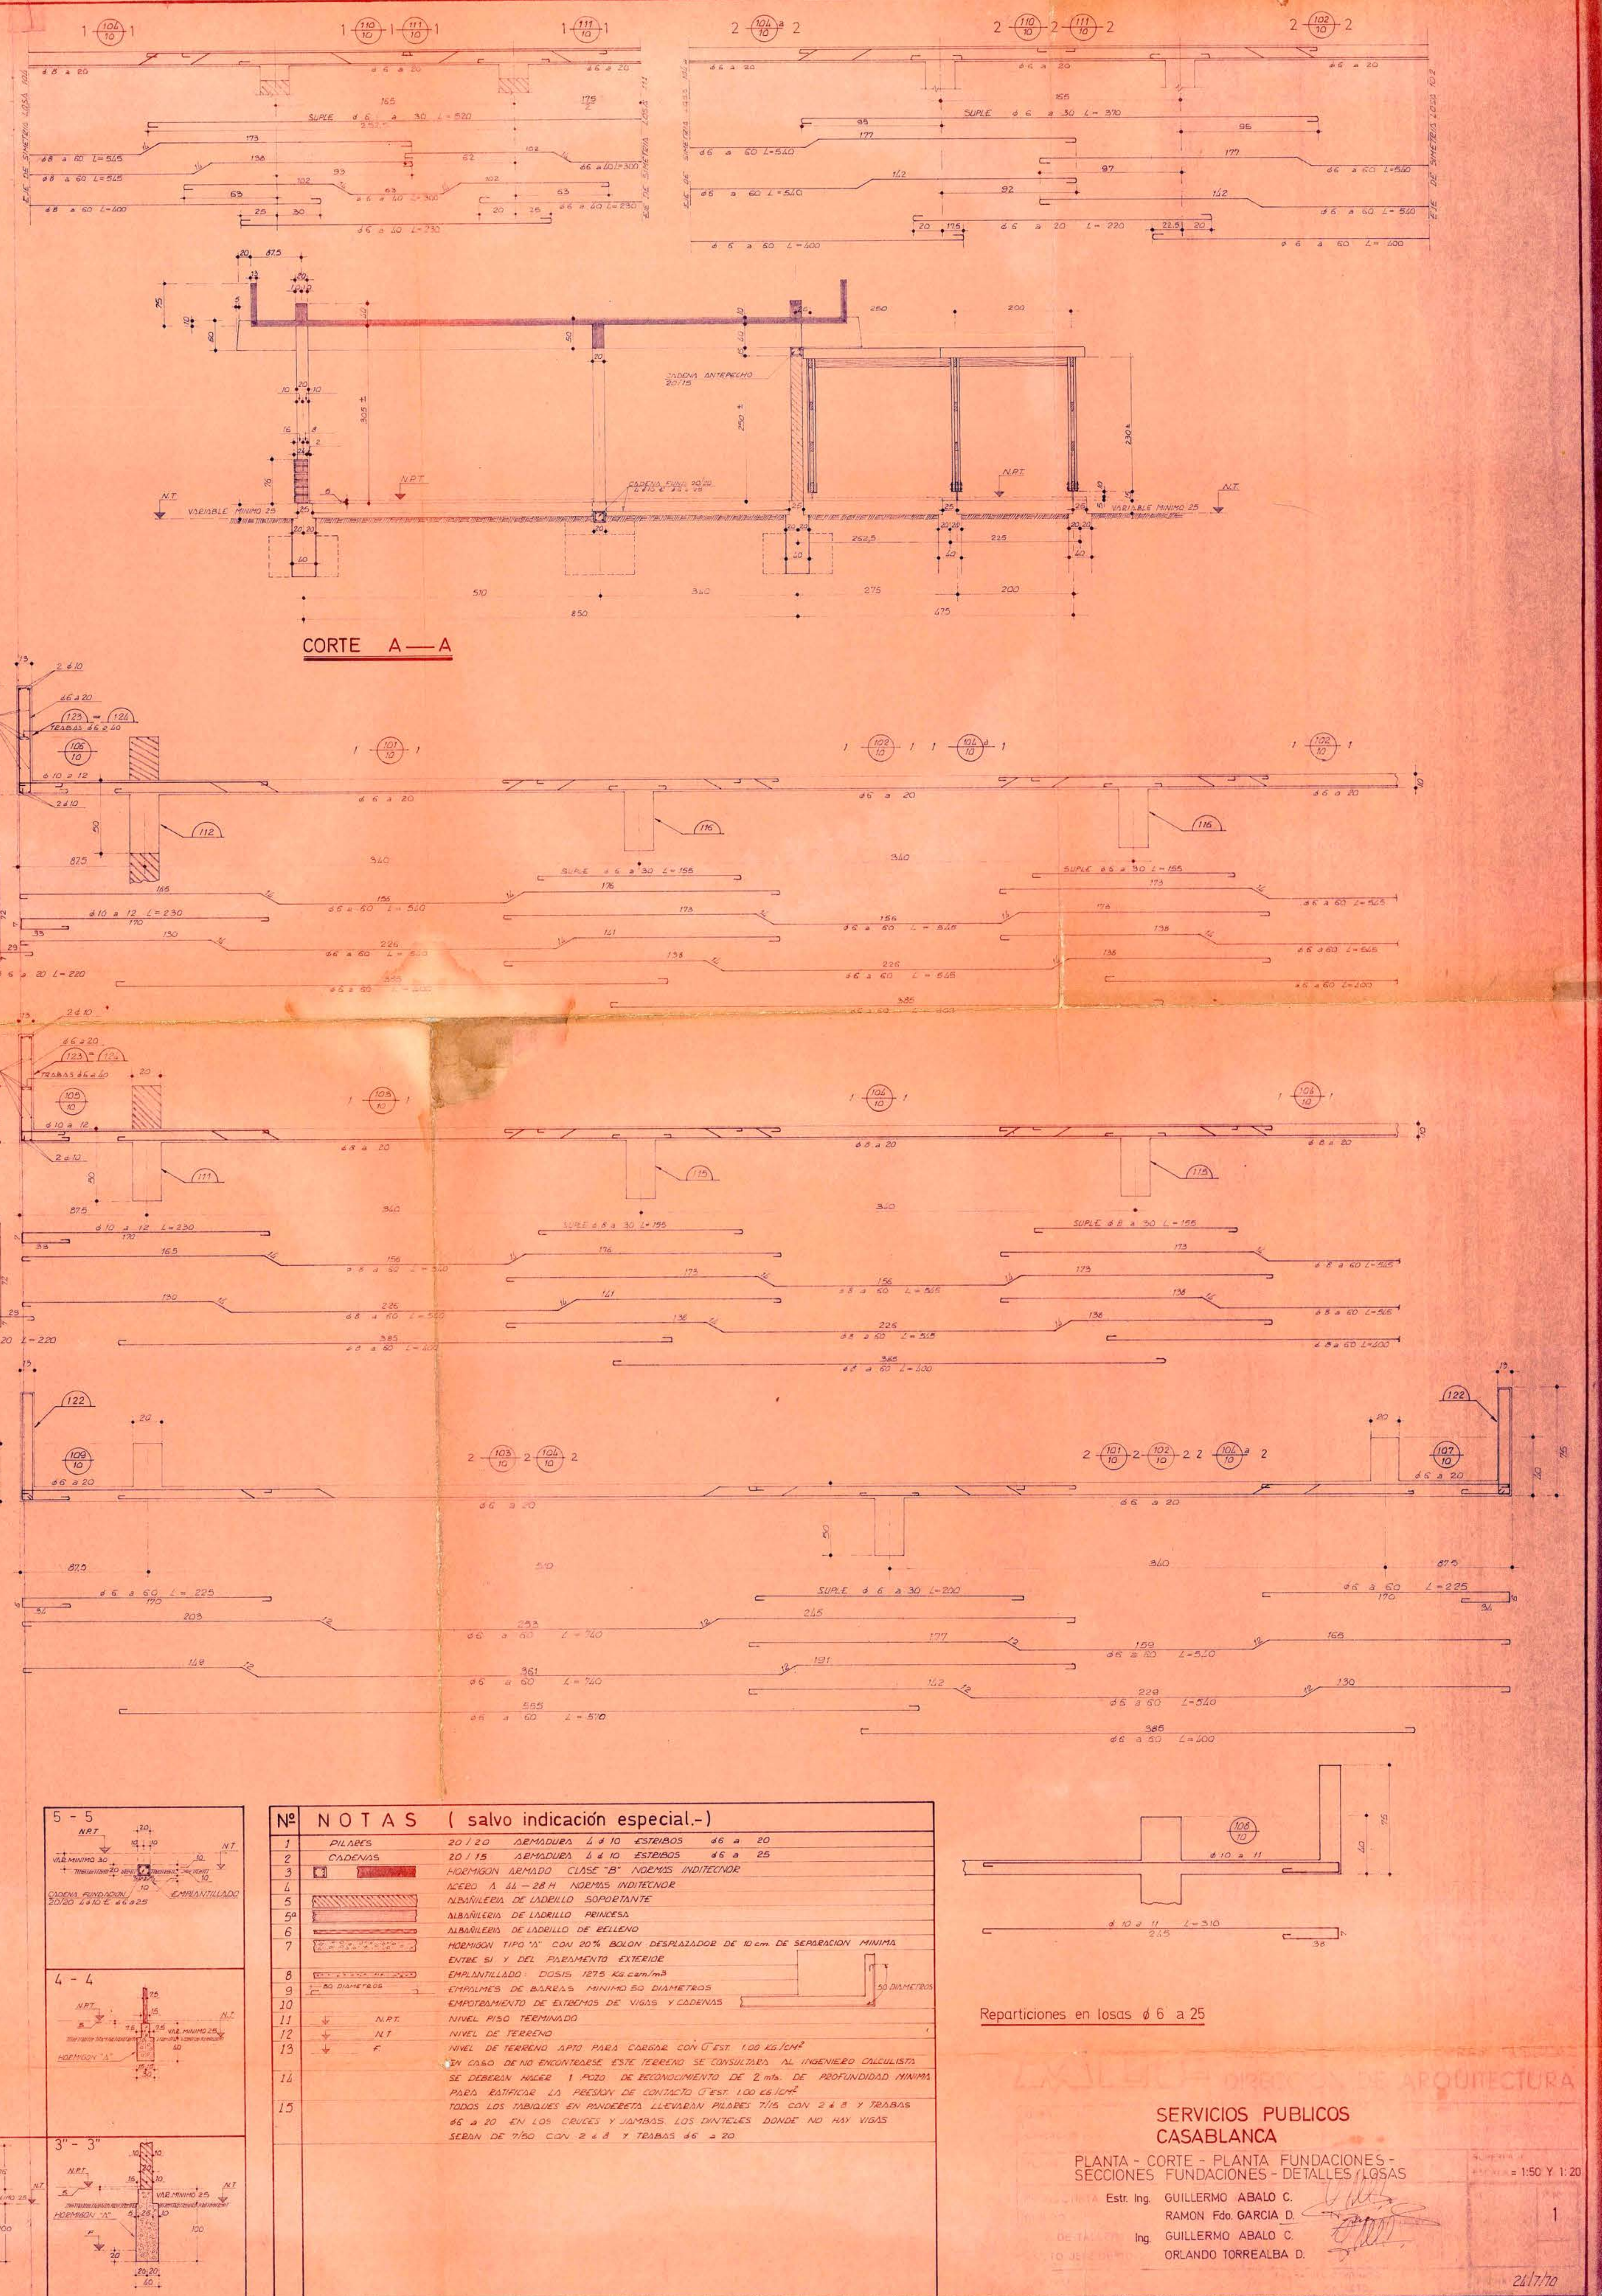


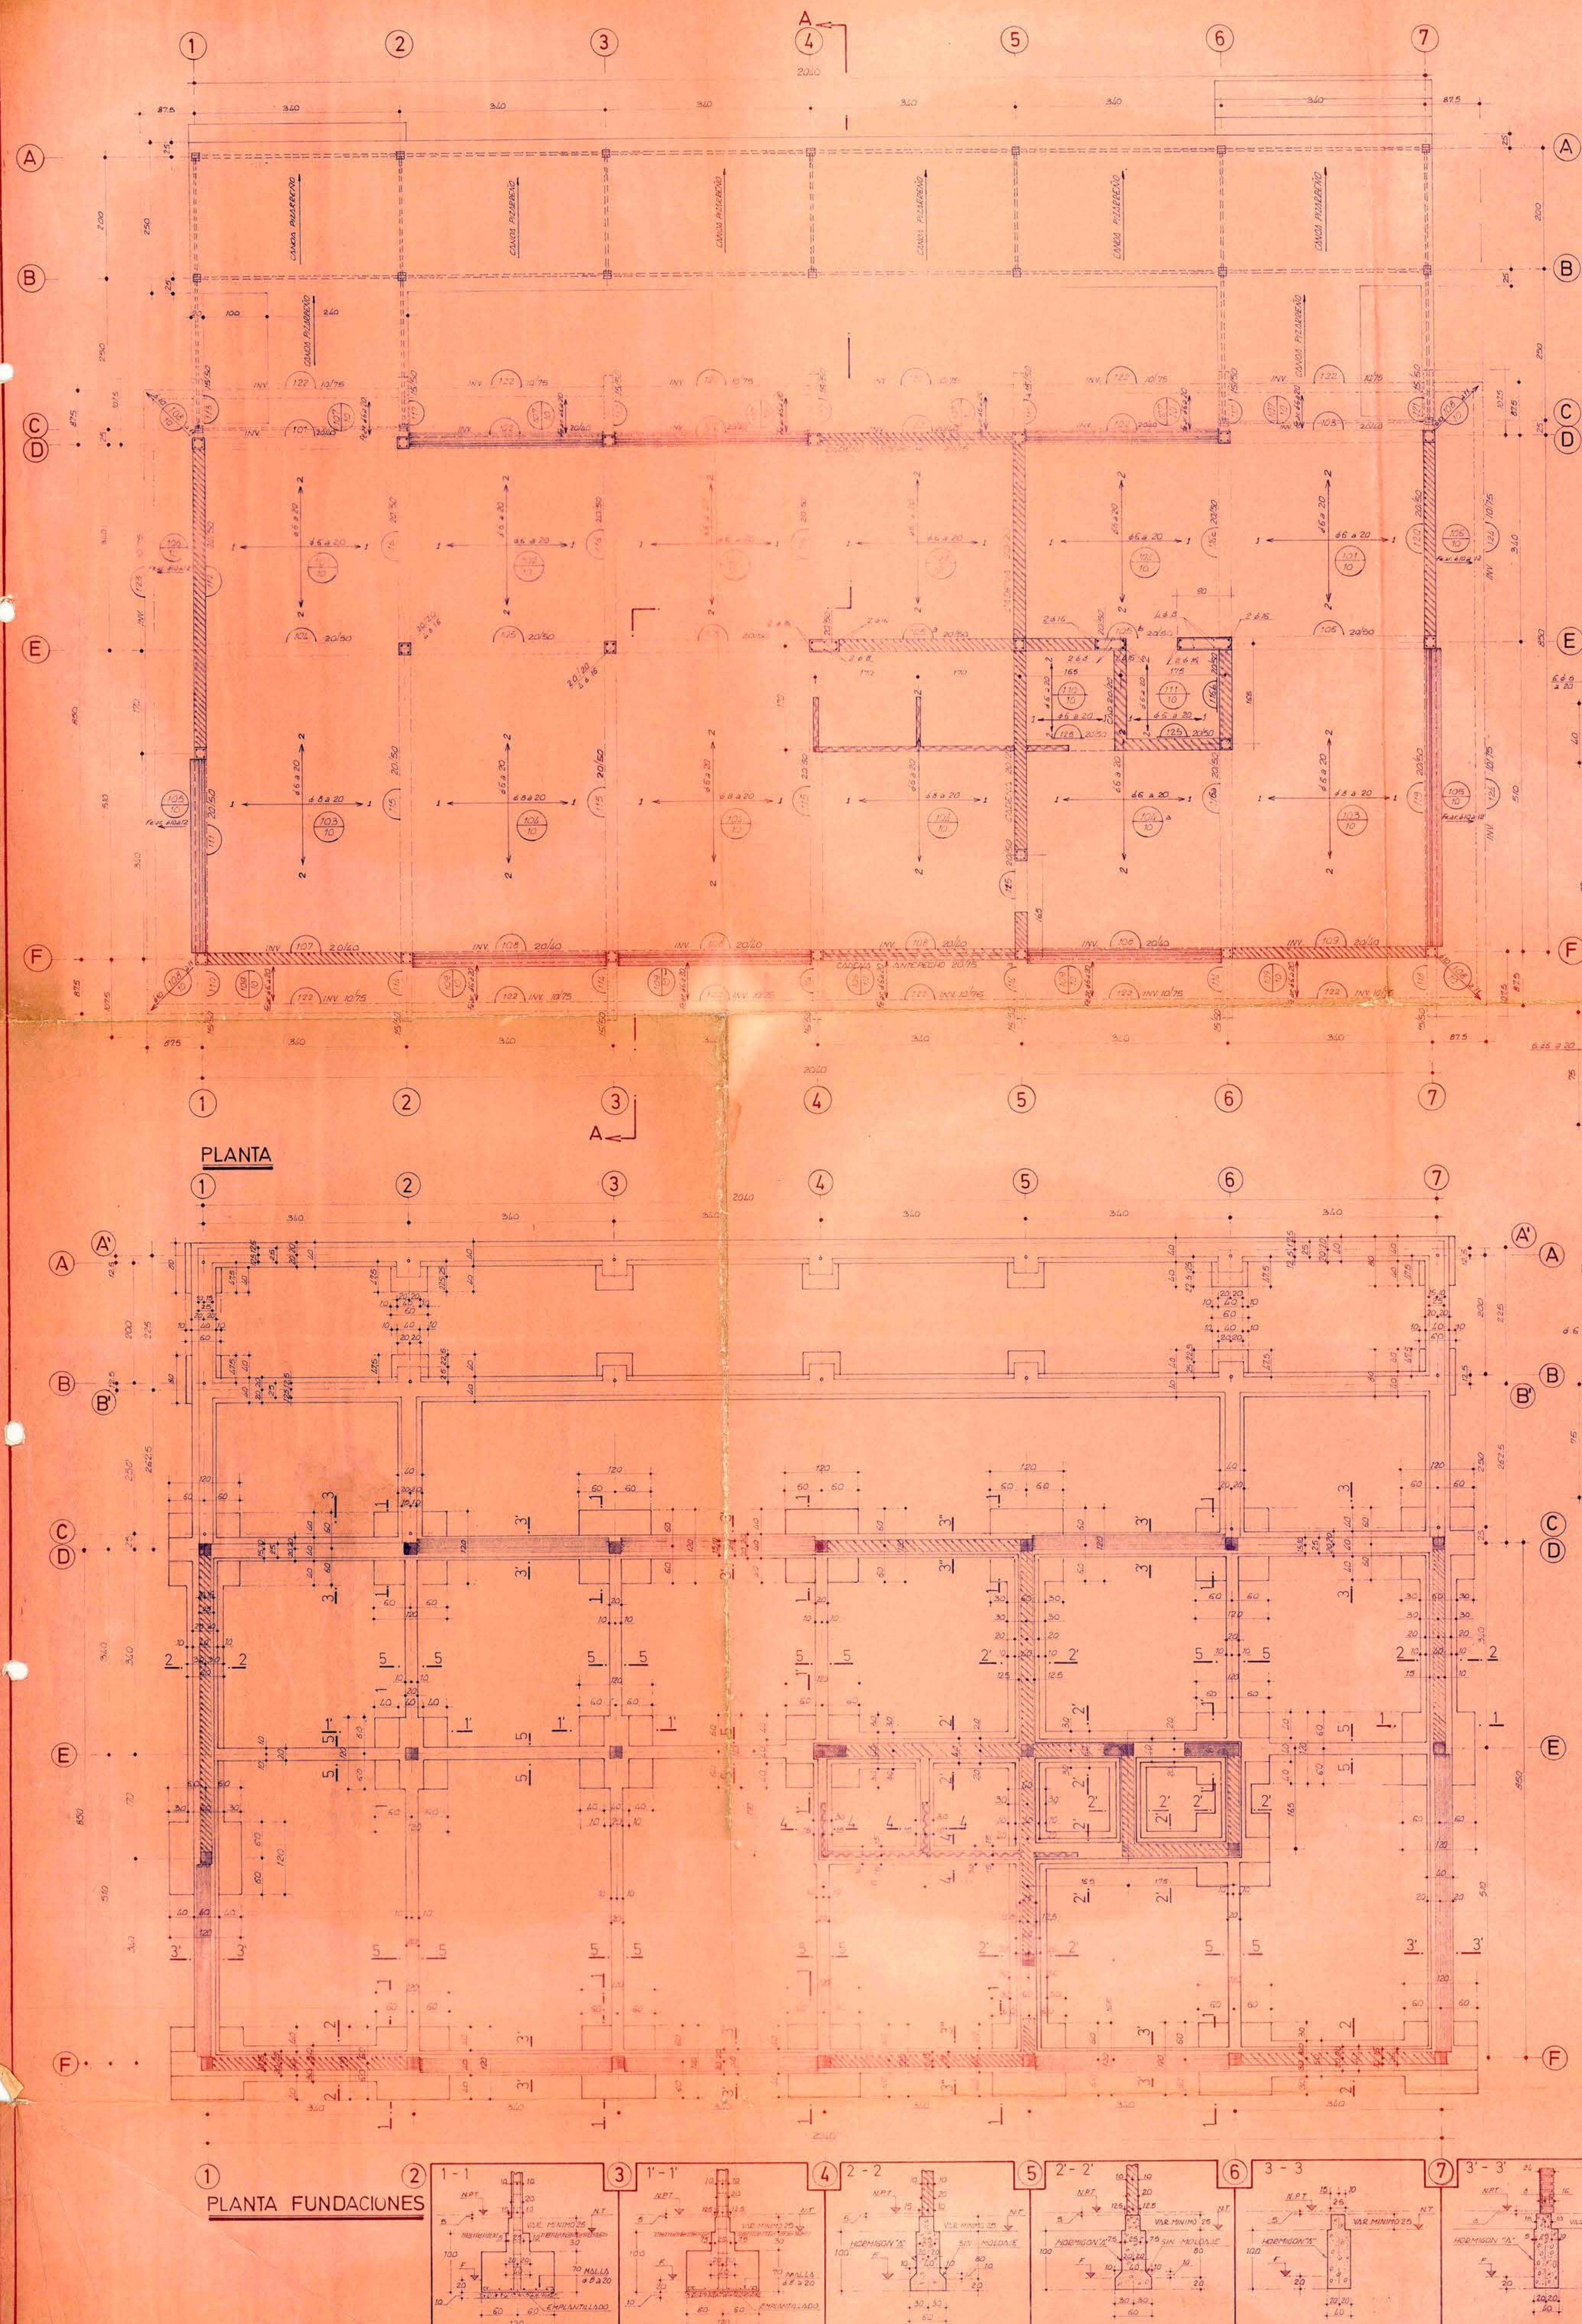

NOTAS (salvo indicación especial.-)

1. PILARES: 20/120. DEMANDADA 2.4 10. EXTERIORES 46 x 20.
2. CADENAS: 20/18. DEMANDADA 2.4 10. EXTERIORES 46 x 25.
3. FUNDACION: ARMADO CLASE "B" NORMAS INTERIORES.
4. ACERO: 2.4 - 2.8 H. NORMAS INTERIORES.
5. REJILLA DE LADILLO SOPORTANTE.
6. ALBARRERA DE LADILLO PRINCESA.
7. ALBARRERA DE LADILLO DE RELENO.
8. HORMIGON TIPO "A" CON 20% BALON DESPLAZADO DE 10 cm DE SEMEJANZA MINIMA.
9. ENLANTILLADO: CUBO 1275 kg/cm².
10. CINTAS DE BARRAS MINIMO 30 DIAMETROS.
11. EMPALME DE ENTRENCHOS DE VIGAS Y CADENAS.
12. NIVEL RISO TERMINADO.
13. NIVEL DE TERRENO.
14. EN CASO DE NO ENCONTRARSE ESTE TERRENO SE CONSULTAR AL INGENIERO CALCULISTA SE DEBERAN HACER 1 PISO DE RECONOCIMIENTO DE 2 m. DE PROFUNDIDAD MINIMA.
15. PISO BATTIFICAR LA PIEDRA DE CONTACTO C/EST. 100 kg/cm².

EN CASO DE NO ENCONTRARSE ESTE TERRENO SE CONSULTAR AL INGENIERO CALCULISTA SE DEBERAN HACER 1 PISO DE RECONOCIMIENTO DE 2 m. DE PROFUNDIDAD MINIMA.

PARA BATTIFICAR LA PIEDRA DE CONTACTO C/EST. 100 kg/cm².

EN CASO DE NO ENCONTRARSE ESTE TERRENO SE CONSULTAR AL INGENIERO CALCULISTA SE DEBERAN HACER 1 PISO DE RECONOCIMIENTO DE 2 m. DE PROFUNDIDAD MINIMA.

PARA BATTIFICAR LA PIEDRA DE CONTACTO C/EST. 100 kg/cm².

EN CASO DE NO ENCONTRARSE ESTE TERRENO SE CONSULTAR AL INGENIERO CALCULISTA SE DEBERAN HACER 1 PISO DE RECONOCIMIENTO DE 2 m. DE PROFUNDIDAD MINIMA.

PARA BATTIFICAR LA PIEDRA DE CONTACTO C/EST. 100 kg/cm².

Repeticiones en losas 46 x 25

SERVICIOS PUBLICOS CASABLANCA

PLANTA - CORTE - PLANTA FUNDACIONES - SECCIONES - FUNDACIONES - DETALLES/LOSAS

Ing. GUILLERMO ABALO C.
Ing. RAMON Fco. GARCIA D.
Ing. GUILLERMO ABALO C.
Ing. ORLANDO TORREALBA D.

21/7/70